

A T E S T40-189 Katowice, ul Leopolda 31
tel. +48/32/2007-510 fax +48/32/2007-704**Nr 05/53/A1/2**Na podstawie wyników badań i oceny zawartej w
Opinii Technicznej Nr 05/53 wraz z Załącznikami nr 1 i nr 2

stwierdza się, że wyroby:

górnice kable sygnalizacyjne typu:

YnKGSly; YnKGSlykono; YnKGSlyżo-P; YnKGSlyżo-T; YnKGSlyX; YnKGSlyXżo-P;
YnKGSlyXżo-T; YnHKGSlyżo-P; YnHKGSlyżo-T; YnHKGSlyXżo-P; YnHKGSlyXżo-T;
YnKGSlykonożo-P; YnKGSlykonożo-T; YnKGSlyXkono; YnKGSlyXkonożo-P;
YnKGSlyXkonożo-T; YnHKGSly; YnHKGSlyX; YnHKGSlykono; YnHKGSlykonożo-P;
YnHKGSlykonożo-T; YnHKGSlyXkono; YnHKGSlyXkonożo-P; YnHKGSlyXkonożo-T;
YKGSlykonoy; YKGSlykonoyżo-P; YKGSlykonoyżo-T; YKGSlyXkonoy;
YKGSlyXkonoyżo-P; YKGSlyXkonoyżo-T; YHKGSlykonoy; YHKGSlykonoyżo-P;
YHKGSlykonoyżo-T; YHKGSlyXkonoy; YHKGSlyXkonoyżo-P; i YHKGSlyXkonoyżo-T

na napięcie znamionowe do 0,6/1 kV

produkowane przez:

TECHNOKABEL S.A. w Warszawie

w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz wartości wskaźnika tlenowego osłony (powłoki zewnętrznej) spełniają wymagania określone w normach:

PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2:
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszkankowym 1 kW (oryg.).

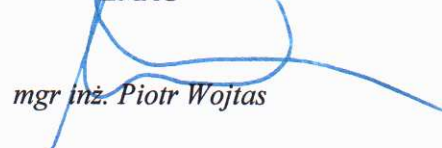
PN-E-90163:1990 Osłony ochronne i pancerze kabli elektrycznych.

W związku z powyższym, w zakresie trudnozapałności i samogaśnięcia powłoki zewnętrznej, ww. kable spełniają wymagania ustalone w p. 7.1.3 Załącznika nr 4 do:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) wraz z późniejszymi zmianami.

KIEROWNIK

Centrum Badań i Certyfikacji


mgr inż. Jacek Cuber**DYREKTOR**Instytutu Technik Innowacyjnych
EMAG
mgr inż. Piotr Wojtas

Katowice, maj 2010 r.